

UDC 697.94 : 534.835
J 72



中华人民共和国国家标准

GB 13326—91

组合式空气处理机组噪声限值

Sound limit of central station air handling units

1991-12-07 发布

1992-10-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB 13326—91

组合式空气处理机组噪声限值

Sound limit of central station air handling units

1 主题内容与适用范围

本标准规定了组合式空气处理机组的噪声限值和测试方法。

本标准适用于风量为 6 300~160 000 m³/h、通过盘管面风速不超过 2.5 m/s、在一般场合调节空气用的组合式空气处理机组(以下简称“机组”)。

本标准不适用于对噪声有特殊要求的机组。

2 引用标准

GB 9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定——工程法

3 常用机组功能段的组合

3.1 通风机组如图 1 所示。

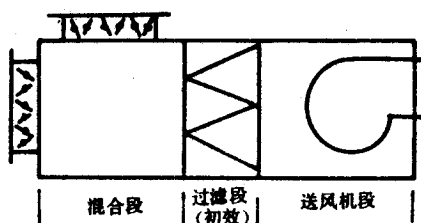


图 1

3.2 冷、热风二管制机组如图 2 所示。

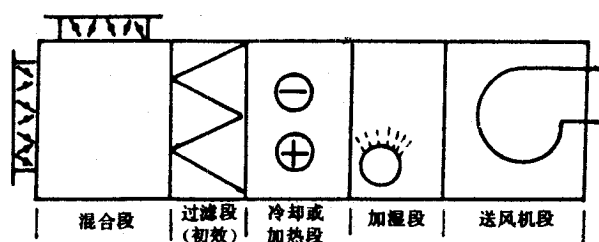


图 2

3.3 冷、热风四管制机组如图 3 所示。